

ポンプ施設構造および機能調書


分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名

能勢処理区


ポンプ施設概要				
ポンプ名称	片山3マンホールポンプ No.2 P15	ポ ン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ
設置場所	片山		ポンプ型式	SUR85HQTБ
完工年月日	2002年3月		ポンプ製造番号	1E09930402
流入管径	200mm		口 径	65 mm
流出管径	75mm		液質 ・ 液温	
マンホール構造	内径 1200mm		出 力	3.7kW ・ 4P
運転方式	単独 交互		全揚程	10.6 m
制御盤	屋外装柱盤		吐出量	0.15 m3 /min
フライホイール			ポンプ回転数	約 1750 min-1
フランジ規格			電 圧・周波数	200V ・ 60HZ
経過年数	21		定 格 電 流	15.5A
			起 動 方 式	直入起動
取得金額		標準耐用年数		15

断 面

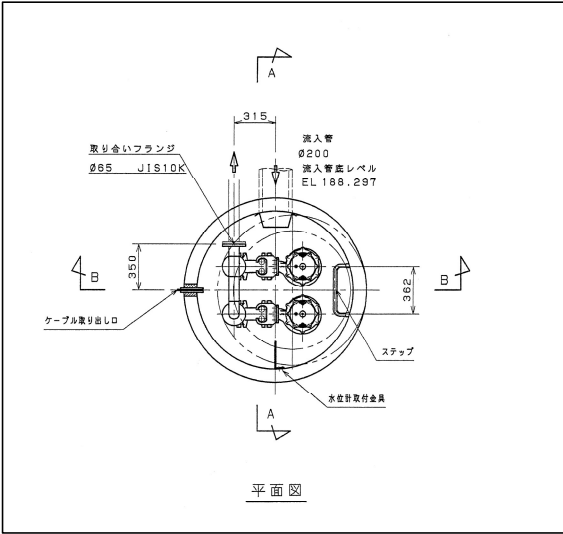


片山 3

位置図

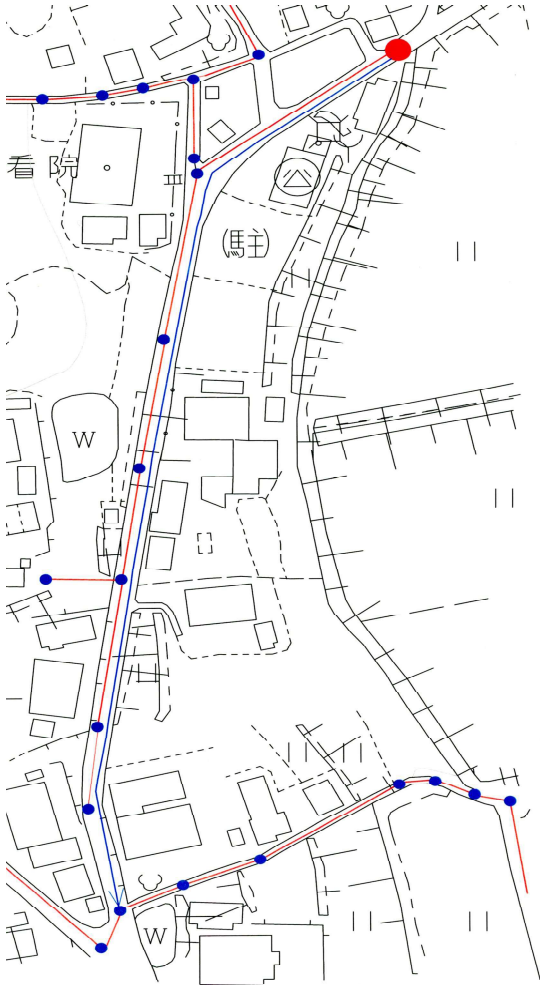

凡 例	
●	マンホールポンプ
●	人 孔
—	管 渠
—	圧 送 管

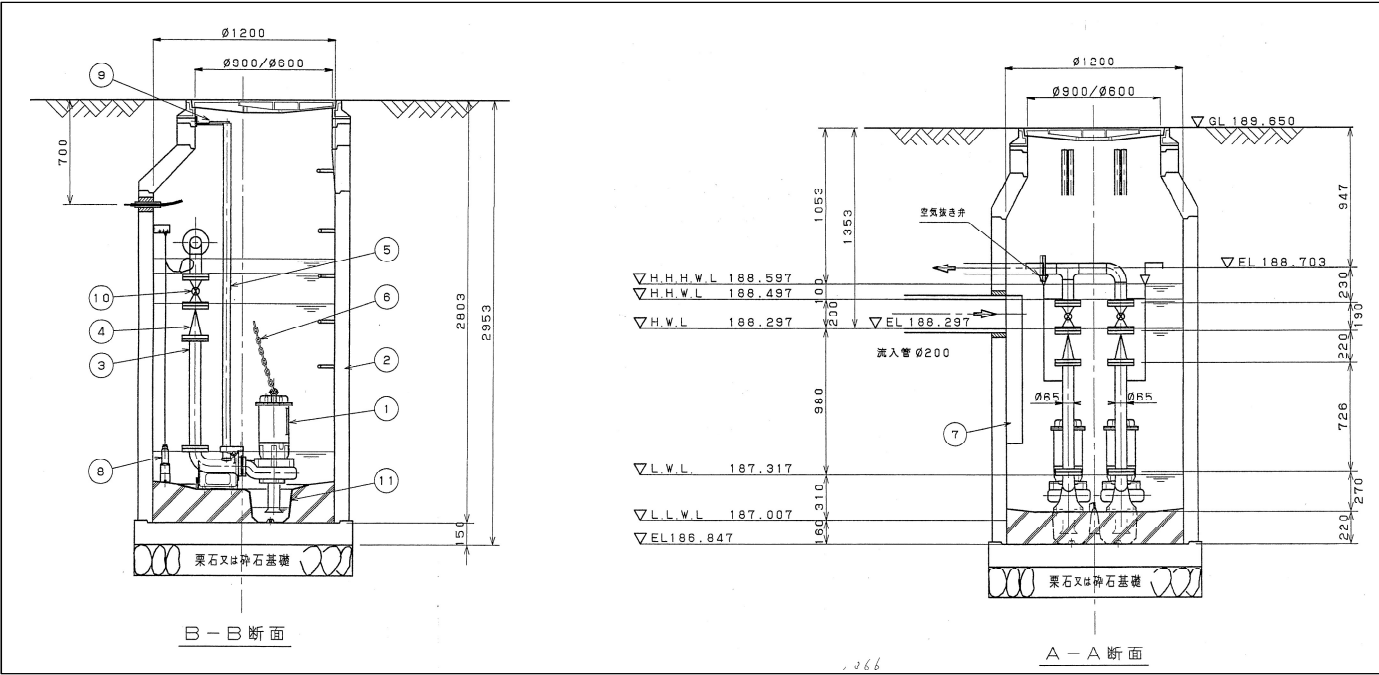

ポンプ施設構造および機能調書


分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名

能勢処理区


ポンプ施設概要				
ポンプ名称	片山4マンホールポンプ No.1 P14	ポ ン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ
設置場所	片山		ポンプ型式	KS-VH65AA
完工年月日	2012年3月		ポンプ製造番号	1EA2380101
流入管径	200mm・200mm		口 径	65 mm
流出管径	75mm		液質 ・ 液温	
マンホール構造	内径 1,200mm		出 力	3.7kW ・ 4P
運転方式	単独 交互		全揚程	12.3 m
制御盤	屋外装柱盤		吐出量	0.15 m3 /min
フライホイール			ポンプ回転数	約 3500 min-1
フランジ規格			電 圧・周波数	200V ・ 60HZ
経過年数	11		定 格 電 流	16A
			起 動 方 式	直入起動
取得金額		標準耐用年数		15

断 面

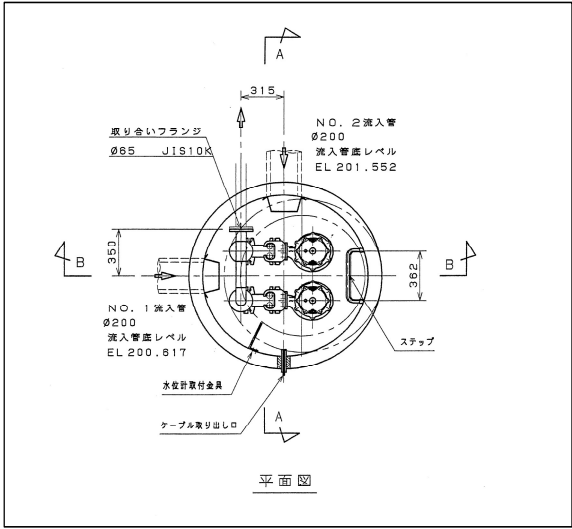


片山 4

位置図

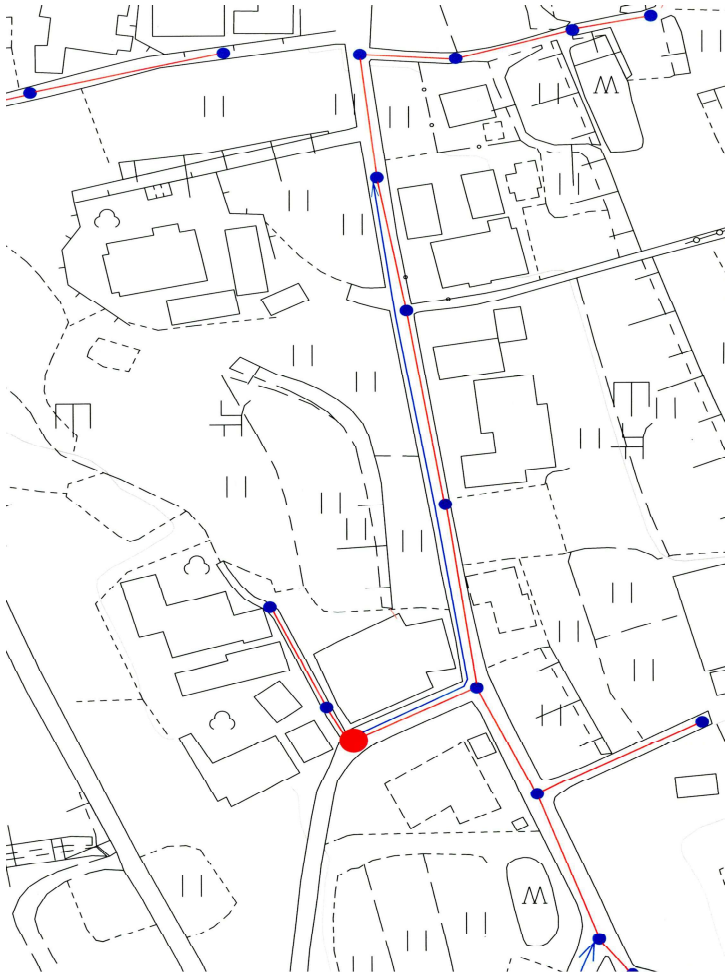

凡 例	
●	マンホールポンプ
●	人 孔
—	管 渠
—	圧 送 管

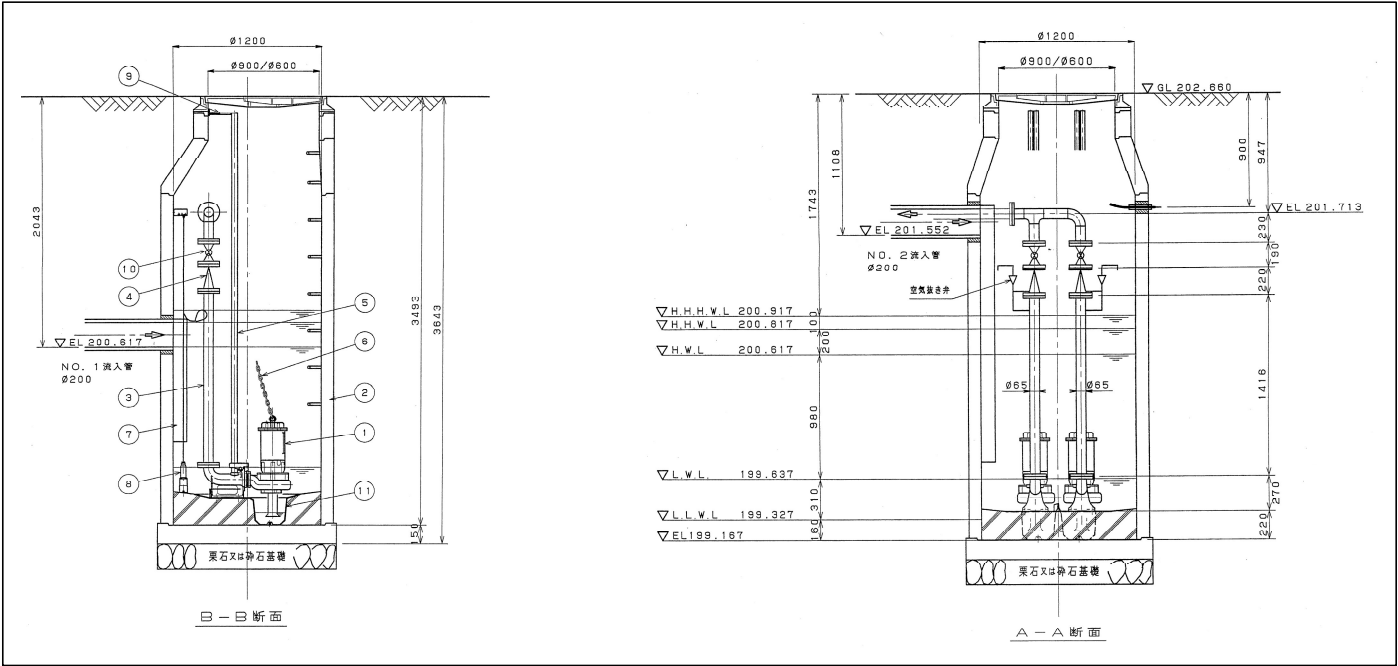

ポンプ施設構造および機能調書


分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名

能勢処理区


ポンプ施設概要				
ポンプ名称	片山4マンホールポンプ No.2 P14	ポ ン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ
設置場所	片山		ポンプ型式	KS-VH65AA
完工年月日	2012年3月		ポンプ製造番号	1EA2380102
流入管径	200mm・200mm		口 径	65 mm
流出管径	75mm		液質 ・ 液温	
マンホール構造	内径 1,200mm		出 力	3.7kW ・ 4P
運転方式	単独 交互		全揚程	12.3 m
制御盤	屋外装柱盤		吐出量	0.15 m3 /min
フライホイール			ポンプ回転数	約 3500 min-1
フランジ規格			電 圧・周波数	200V ・ 60HZ
経過年数	11		定 格 電 流	16A
			起 動 方 式	直入起動
取得金額		標準耐用年数	15	

断 面


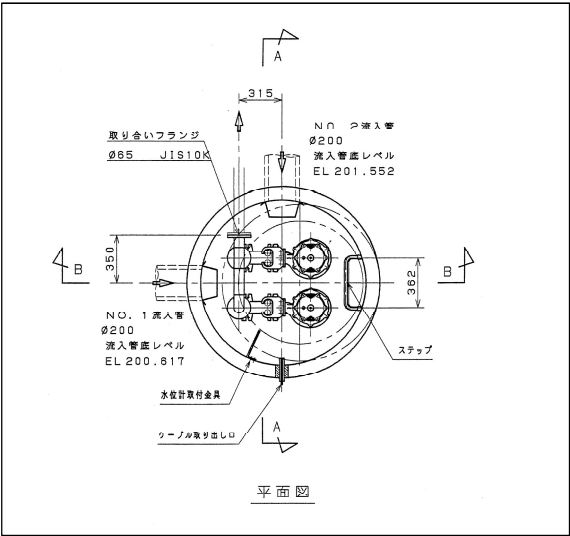


片山 4

位置図

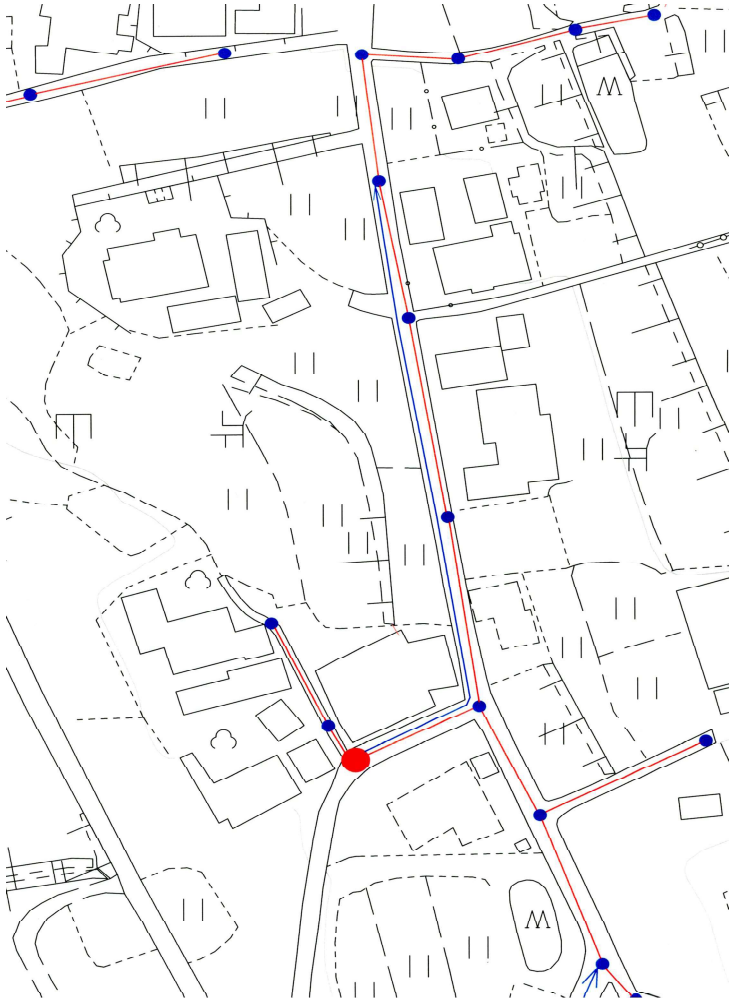

凡 例	
●	マンホールポンプ
●	人 孔
—	管 渠
—	圧 送 管

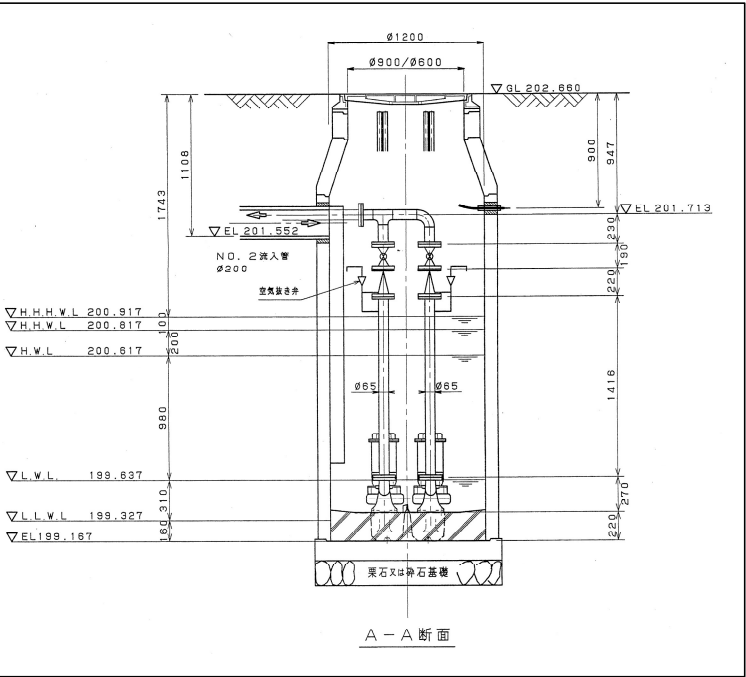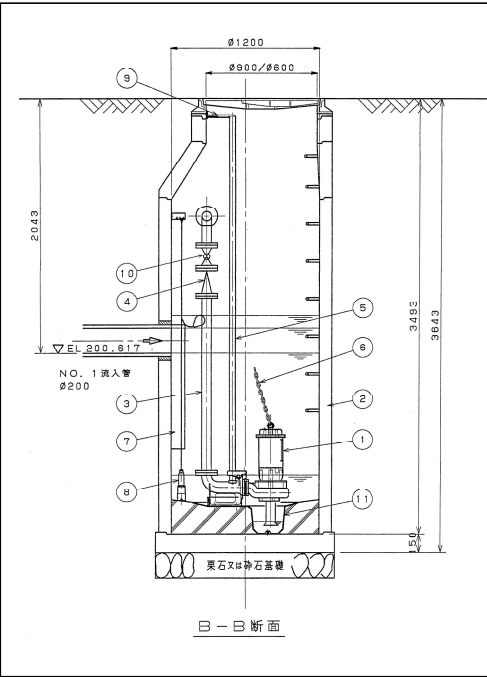

ポンプ施設構造および機能調書


分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名

能勢処理区


ポンプ施設概要				
ポンプ名称	片山5マンホールポンプ No.1 P7	ポン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ
設置場所	片山		ポンプ型式	SUR85HQTБ
完工年月日	2002年3月		ポンプ製造番号	1E09930201
流入管径	200mm		口 径	65 mm
流出管径	75mm		液質・液温	
マンホール構造	内径 1,200mm		出 力	3.7kW ・ 4P
運転方式	単独 交互		全揚程	10.8 m
制御盤	屋外装柱盤		吐出量	0.15 m3 /min
フライホイール			ポンプ回転数	約 1750 min-1
フランジ規格			電 圧・周波数	200V ・ 60HZ
経過年数	21		定 格 電 流	15.5A
			起 動 方 式	直入起動
取得金額		標準耐用年数		15

断 面

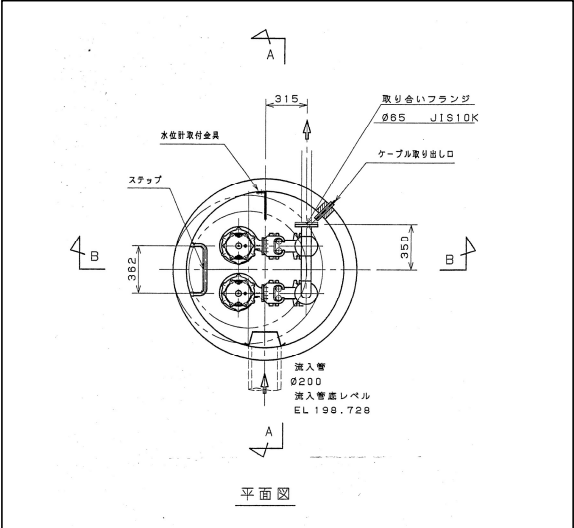


片山 5

位置図

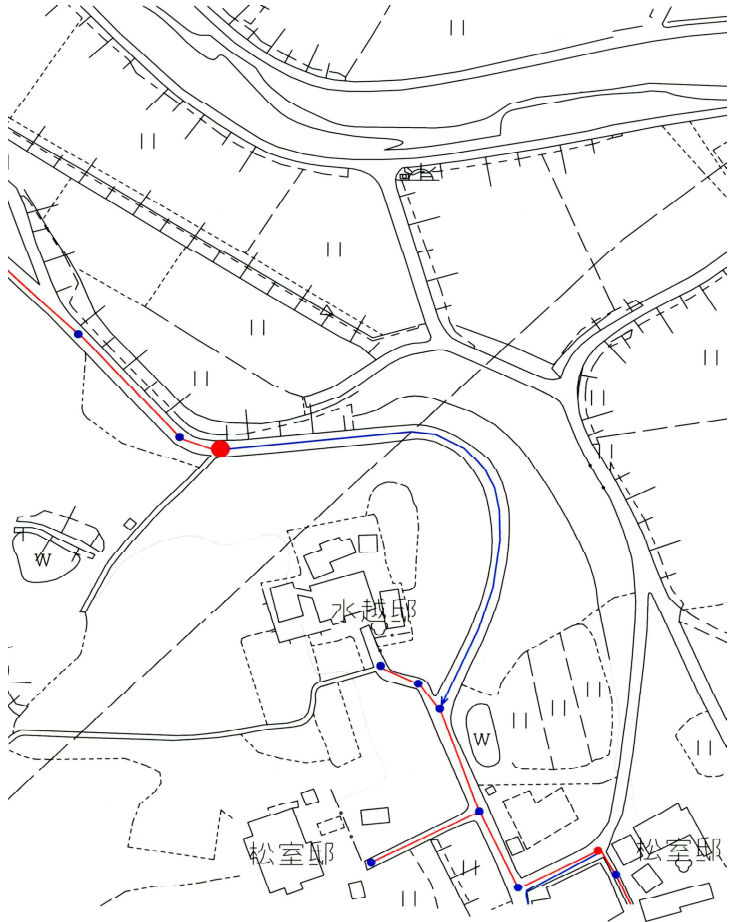

凡 例	
●	マンホールポンプ
●	人 孔
—	管 渠
—	圧 送 管

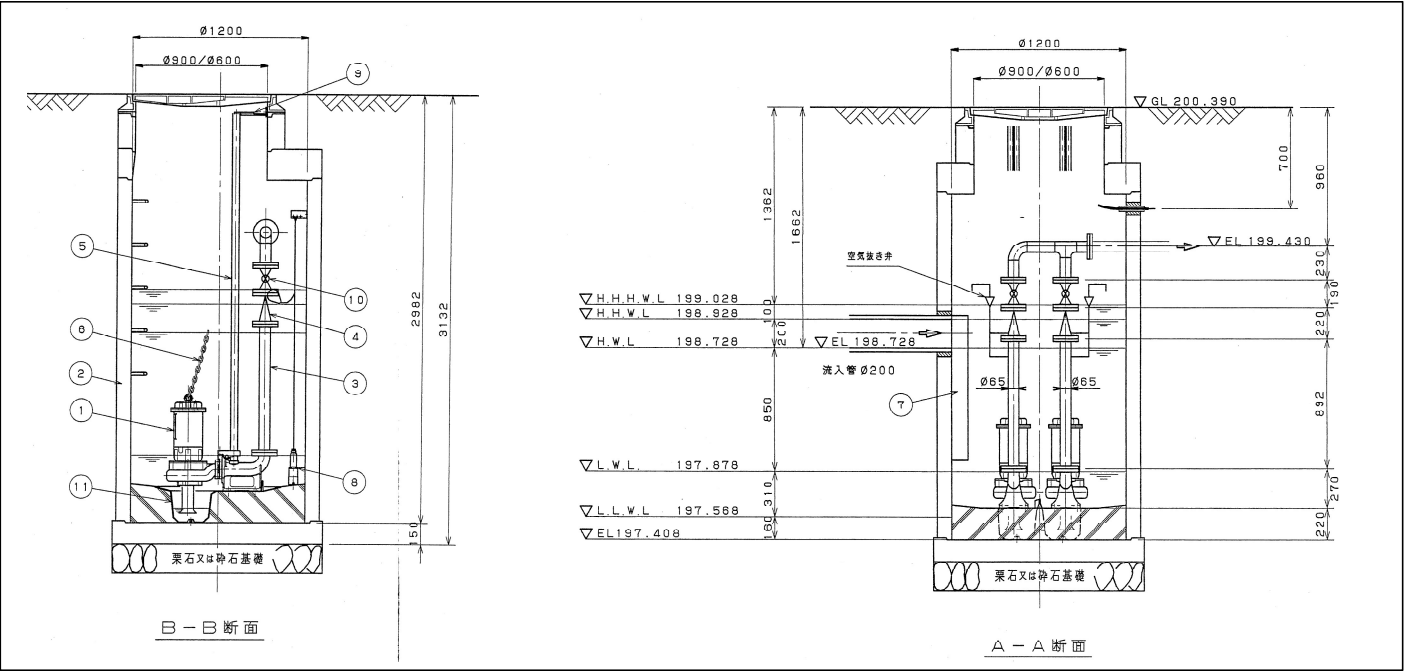

ポンプ施設構造および機能調書


分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名

能勢処理区


ポンプ施設概要				
ポンプ名称	片山5マンホールポンプ No.2 P7	ポン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ
設置場所	片山		ポンプ型式	SUR85HQTБ
完工年月日	2002年3月		ポンプ製造番号	1E09930202
流入管径	200mm		口 径	65 mm
流出管径	75mm		液質・液温	
マンホール構造	内径 1,200mm		出 力	3.7kW ・ 4P
運転方式	単独 交互		全揚程	10.8 m
制御盤	屋外装柱盤		吐出量	0.15 m3 /min
フライホイール			ポンプ回転数	約 1750 min-1
フランジ規格			電 圧・周波数	200V ・ 60HZ
経過年数	21		定 格 電 流	15.5A
			起 動 方 式	直入起動
取得金額		標準耐用年数		15

断 面

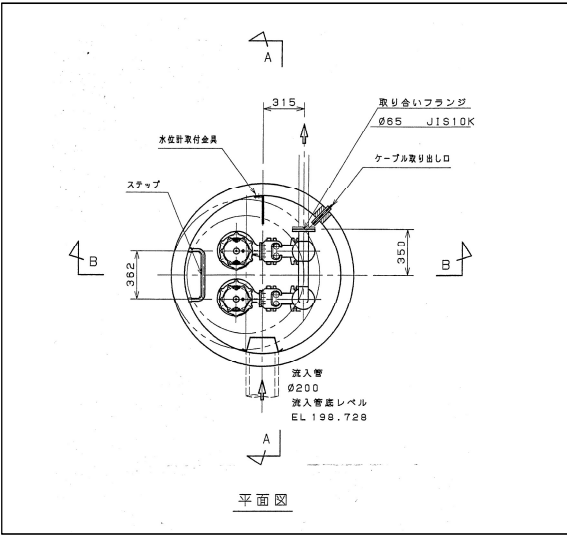


片山 5

位置図

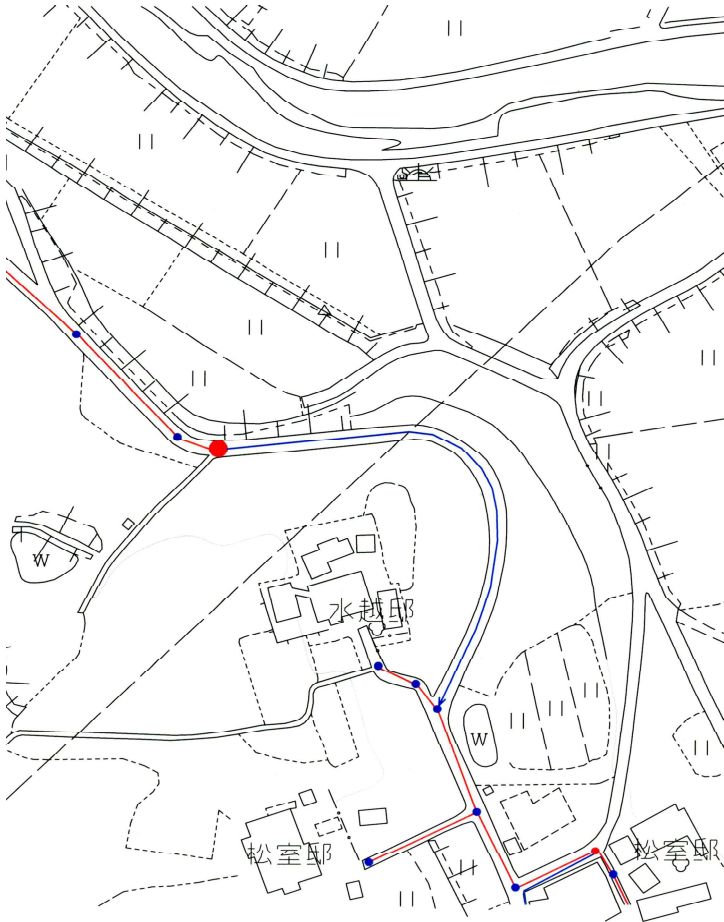

凡 例	
●	マンホールポンプ
●	人 孔
—	管 渠
—	圧 送 管

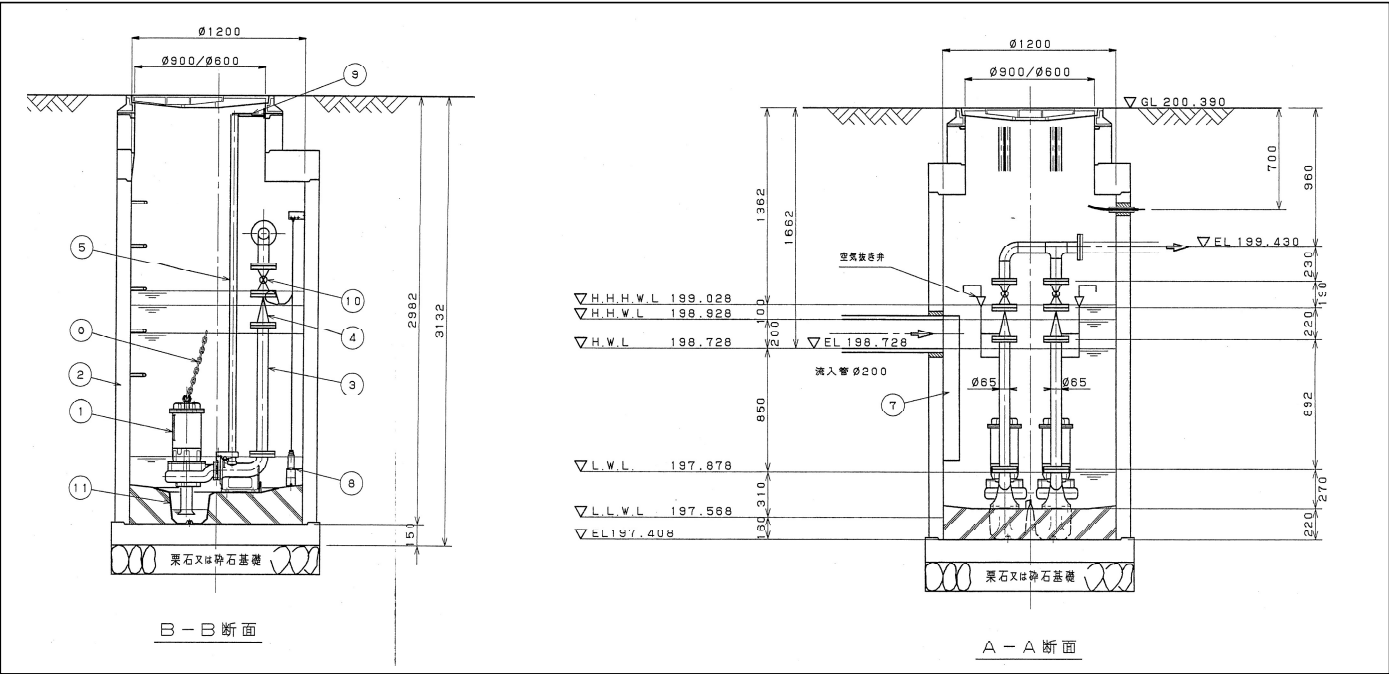


ポンプ施設構造および機能調書

分流汚水・分流雨水・合流


排水区域又は処理区名

能勢処理区


ポンプ施設概要				
ポンプ名称	片山6マンホールポンプ No.1 P6	ポン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ
設置場所	片山		ポンプ型式	KS-VL63AA
完工年月日	2002年3月		ポンプ製造番号	1E09930101
流入管径	200mm		口 径	65 mm
流出管径	75mm		液質・液温	
マンホール構造	内径 1,200mm		出 力	1.5kW ・ 4P
運転方式	単独 交互		全揚程	5.6 m
制御盤	屋外装柱盤		吐出量	0.15 m3 /min
フライホイール			ポンプ回転数	約 1620 min-1
フランジ規格			電 圧・周波数	200V ・ 60HZ
経過年数	21		定 格 電 流	6.6A
			起 動 方 式	直入起動
取得金額		標準耐用年数		15

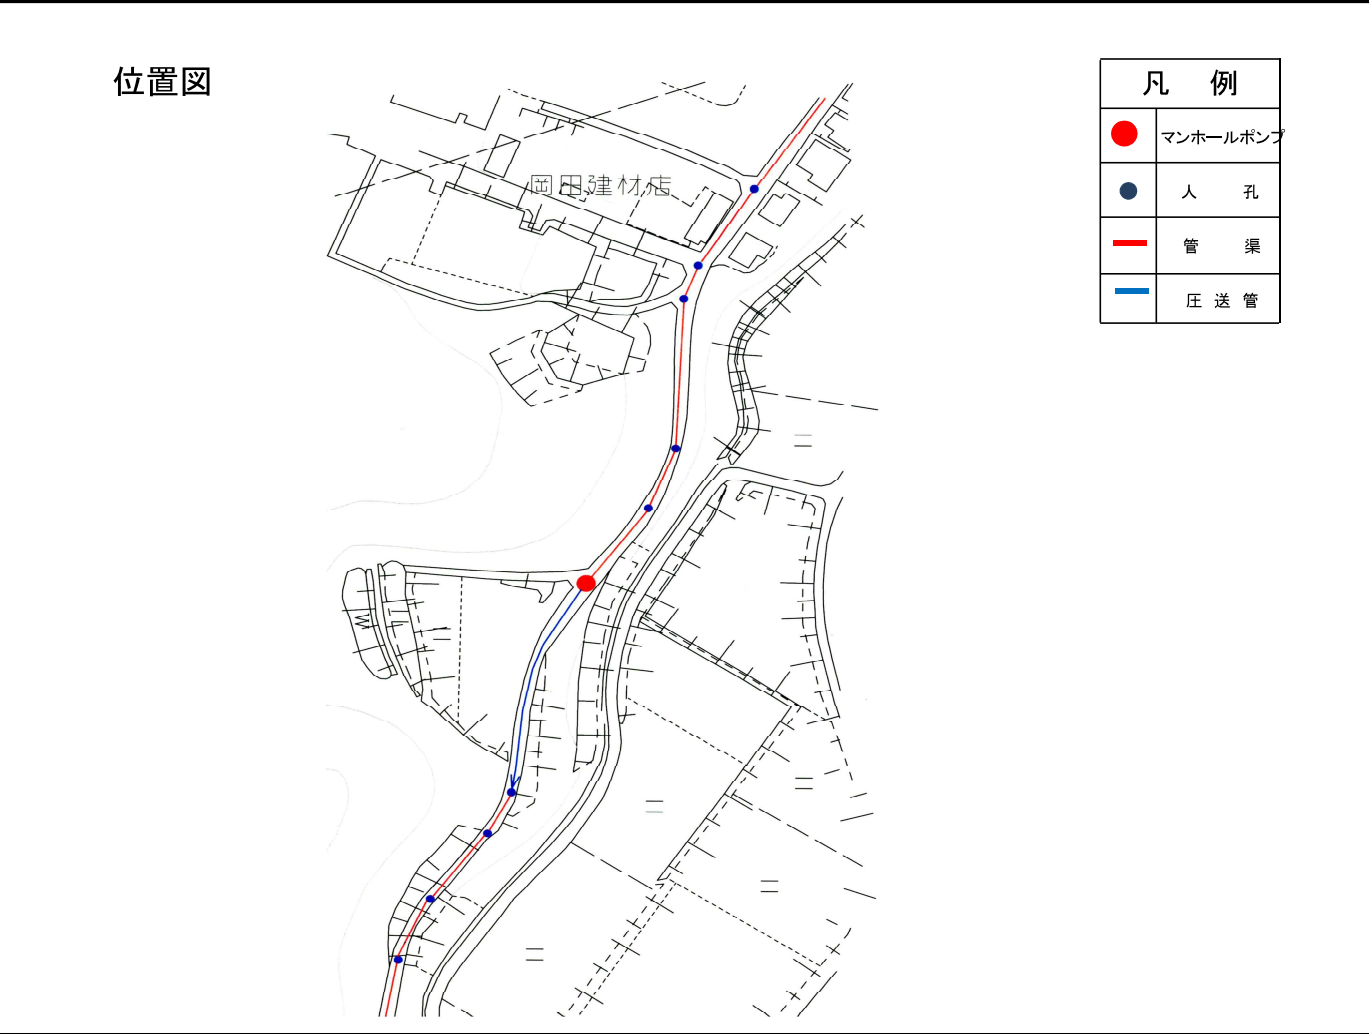

断 面

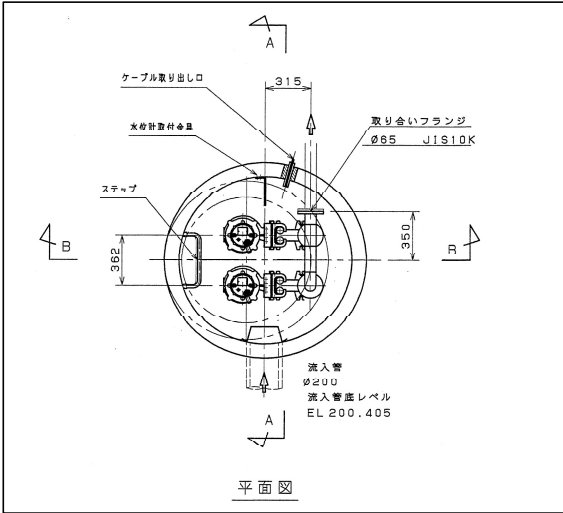

片山 6

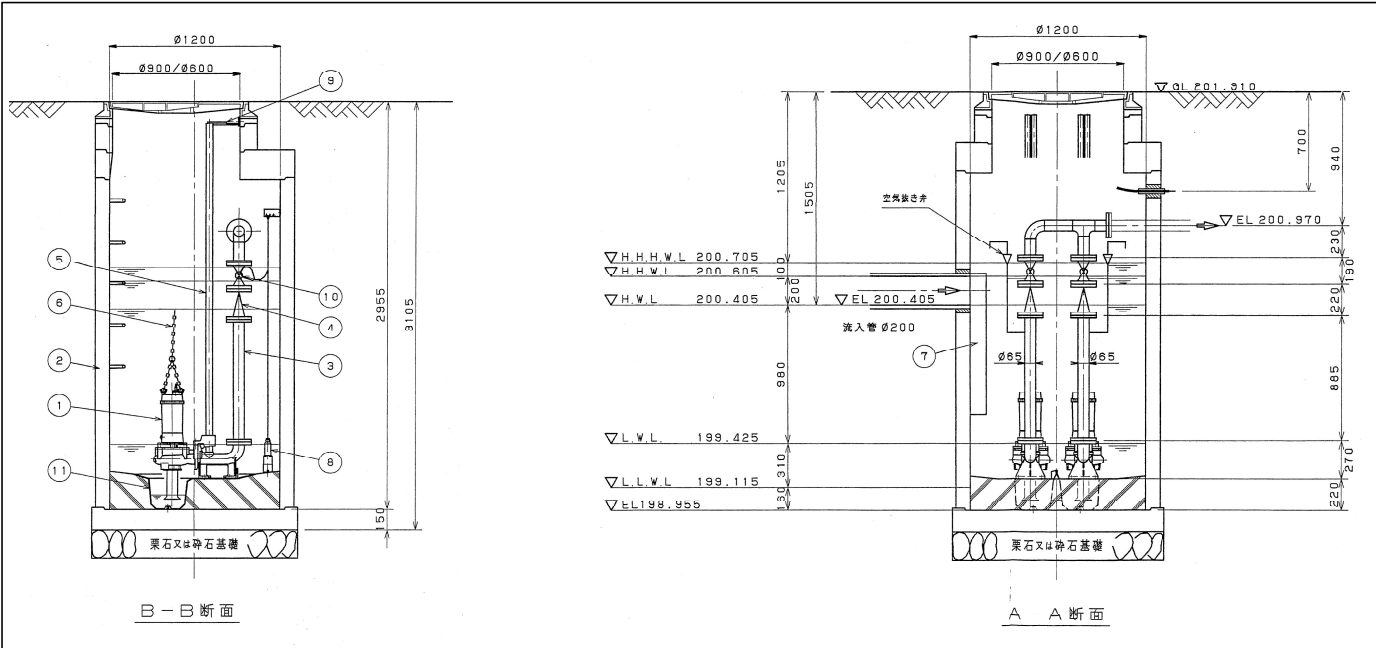

ポンプ施設構造および機能調書


分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名

能勢処理区


ポンプ施設概要				
ポンプ名称	片山6マンホールポンプ No.2 P6	ポン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ
設置場所	片山		ポンプ型式	KS-VL63AA
完工年月日	2002年3月		ポンプ製造番号	1E09930102
流入管径	200mm		口 径	65 mm
流出管径	75mm		液質・液温	
マンホール構造	内径 1,200mm		出 力	1.5kW ・ 4P
運転方式	単独 交互		全揚程	5.6 m
制御盤	屋外装柱盤		吐出量	0.15 m3 /min
フライホイール			ポンプ回転数	約 1620 min-1
フランジ規格			電 圧・周波数	200V ・ 60HZ
経過年数	21		定 格 電 流	6.6A
			起 動 方 式	直入起動
取得金額		標準耐用年数		15

断 面


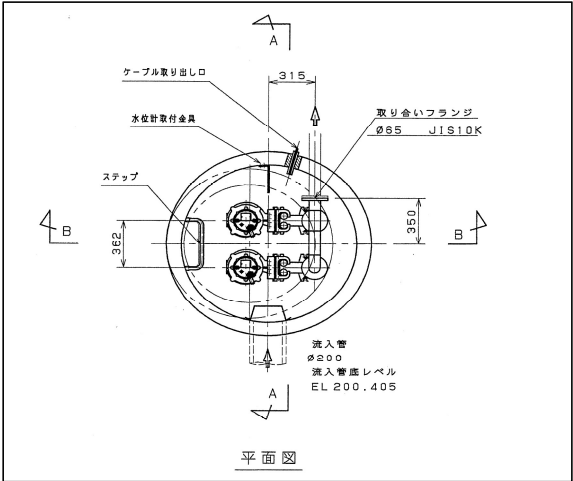


片山 6

位置図

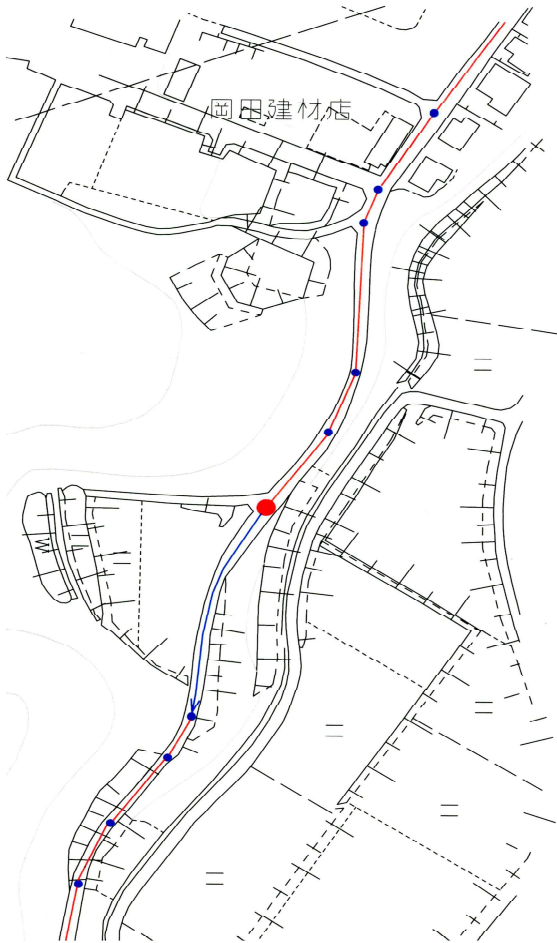

凡 例	
●	マンホールポンプ
●	人 孔
—	管 渠
—	圧 送 管

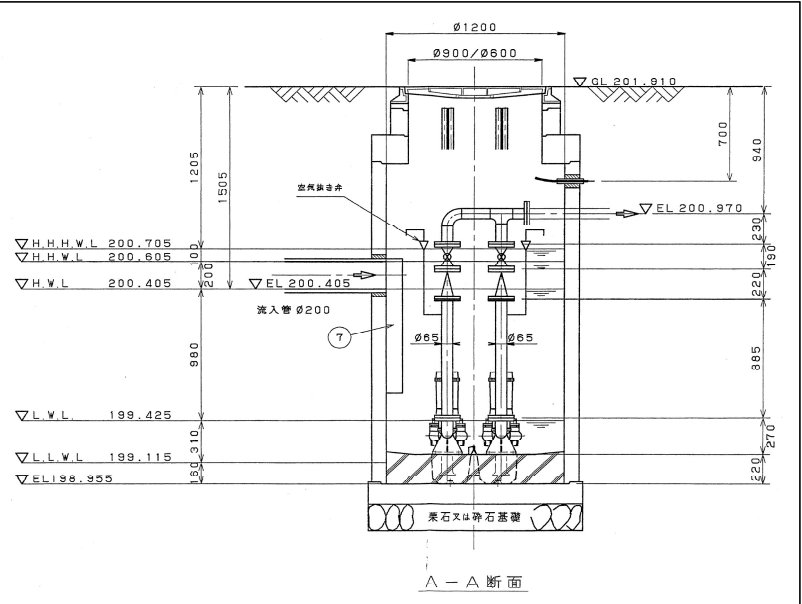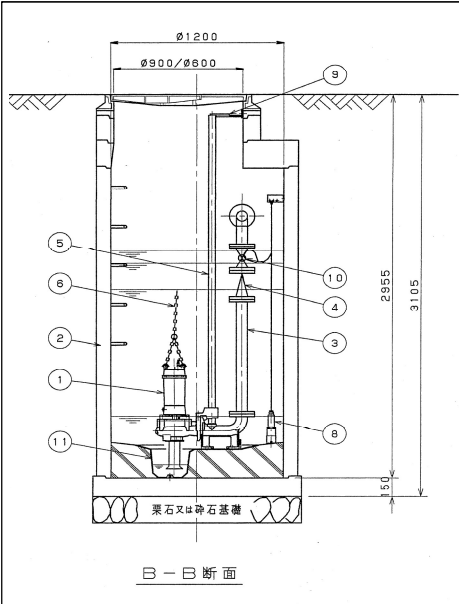

ポンプ施設構造および機能調書


分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名

天王処理区

ポンプ施設概要						
ポンプ名称	天王1マンホールポンプ No.1		ポ ン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ	
設置場所	天王			ポンプ型式	KS-VL52AA	
完工年月日	2008年7月			ポンプ製造番号	1E18600501	
流入管径	150・200			口 径	50	mm
流出管径	75	mm		液質 ・ 液温		
マンホール構造	内径	1200 mm		出 力	0.75kW ・ 4P	
運転方式	手動・自動並列交互			全揚程	4.1	m
制御盤	屋外装柱盤			吐出量	0.168	m3 /min
フライホイール				ポンプ回転数	約	1750 min-1
フランジ規格				電 圧・周波数	200V ・ 60HZ	
経過年数	15			定 格 電 流	4A	
				起 動 方 式	直入起動	
取得金額			標準耐用年数		15	

断 面

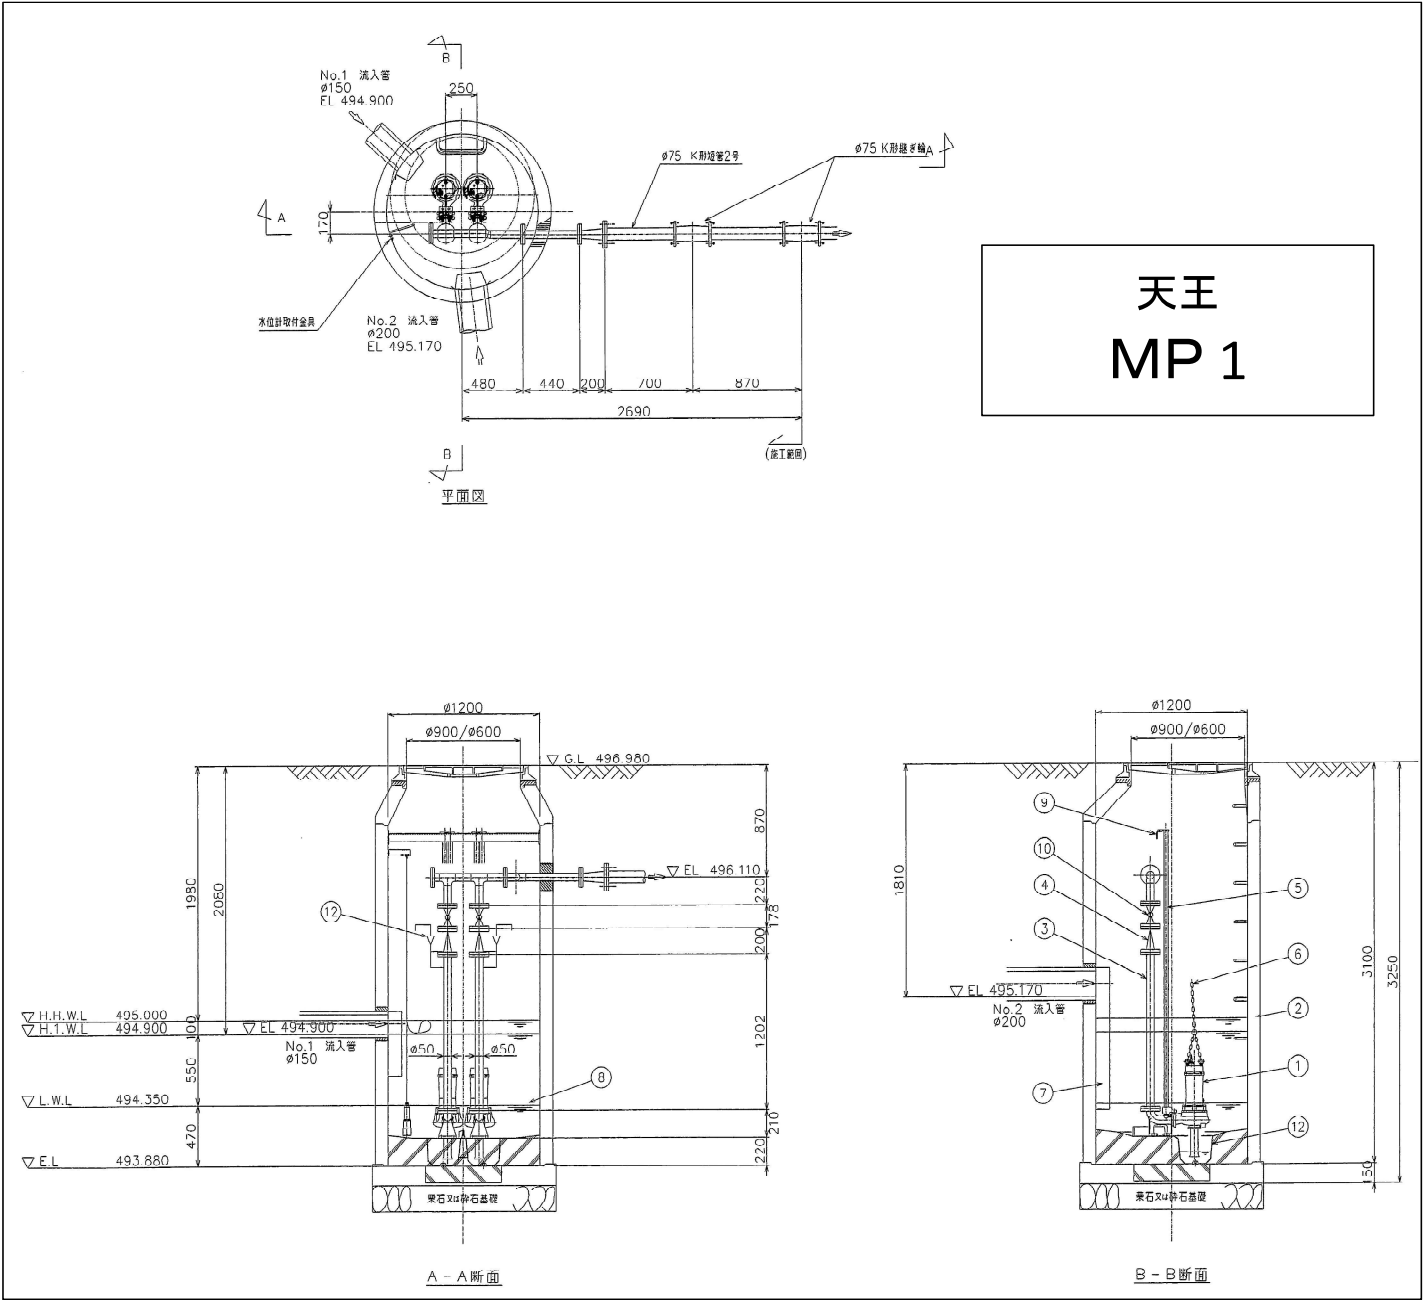

位置図



ポンプ施設構造および機能調書

分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名


天王処理区

ポンプ施設概要					
ポンプ名称	天王1マンホールポンプ No.2		ポ ン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ
設置場所	天王			ポンプ型式	KS-VL52AA
完工年月日	2008年7月			ポンプ製造番号	1E18600502
流入管径	150・200			口 径	50 mm
流出管径	75 mm			液質 ・ 液温	
マンホール構造	内径	1200 mm		出 力	0.75kW ・ 4P
運転方式	手動・自動並列交互			全揚程	4.1 m
制御盤	屋外装柱盤			吐出量	0.168 m3 /min
フライホイール				ポンプ回転数	約 1750 min-1
フランジ規格				電 圧・周波数	200V ・ 60HZ
経過年数	15			定 格 電 流	4A
				起 動 方 式	直入起動
取得金額			標準耐用年数		15

位置図



断 面

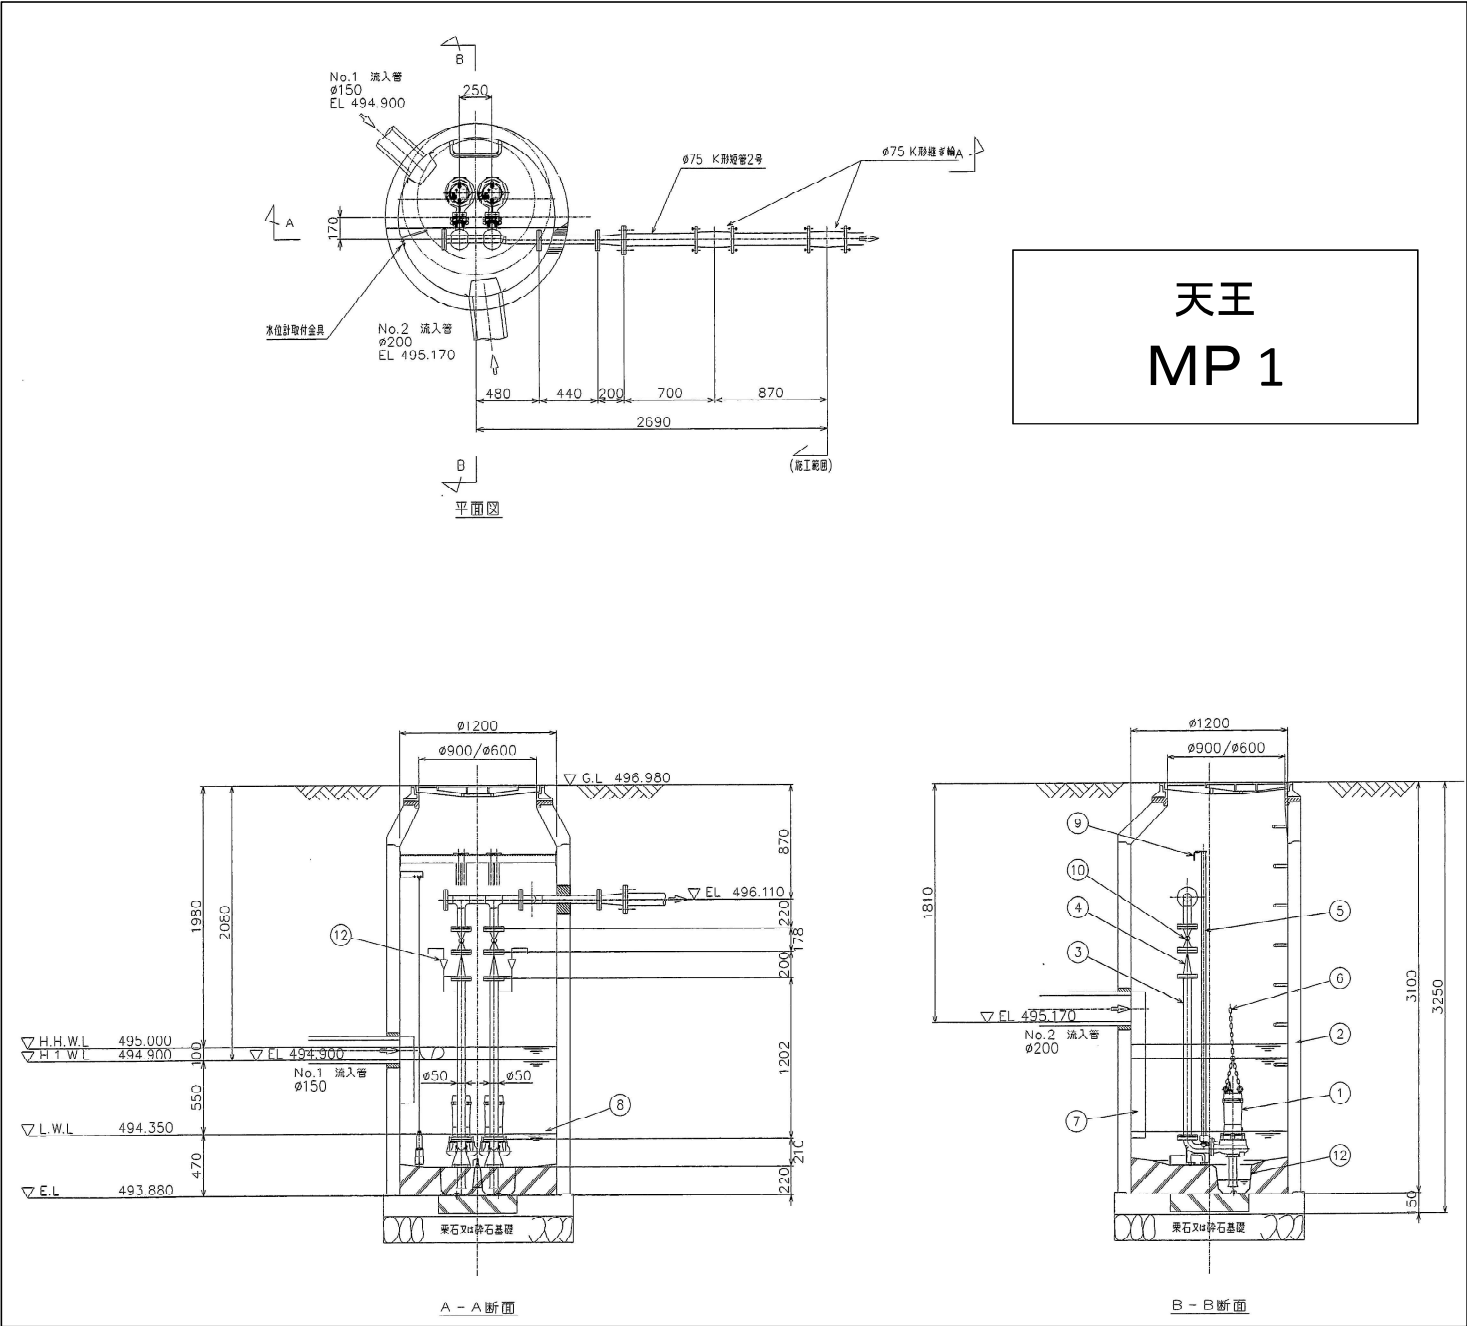

天王
MP 1

ポンプ施設構造および機能調書




分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名

天王処理区

ポンプ施設概要				
ポンプ名称	天王2マンホールポンプ No.1	ポン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ
設置場所	天王		ポンプ型式	KS-VH-53AA
完工年月日	2008年7月		ポンプ製造番号	1E18600401
流入管径	100・150・200		口 径	50 mm
流出管径	75 mm		液質・液温	
マンホール構造	内径 1200 mm		出 力	1.5kW ・ 4P
運転方式	手動・自動並列交互		全揚程	6.7 m
制御盤	屋外装柱盤		吐出量	0.187 m3 /min
フライホイール			ポンプ回転数	約 3500 min-1
フランジ規格			電 圧・周波数	200V ・ 60HZ
経過年数	15		定 格 電 流	6.1A
			起 動 方 式	直入起動
取得金額		標準耐用年数		15

断 面

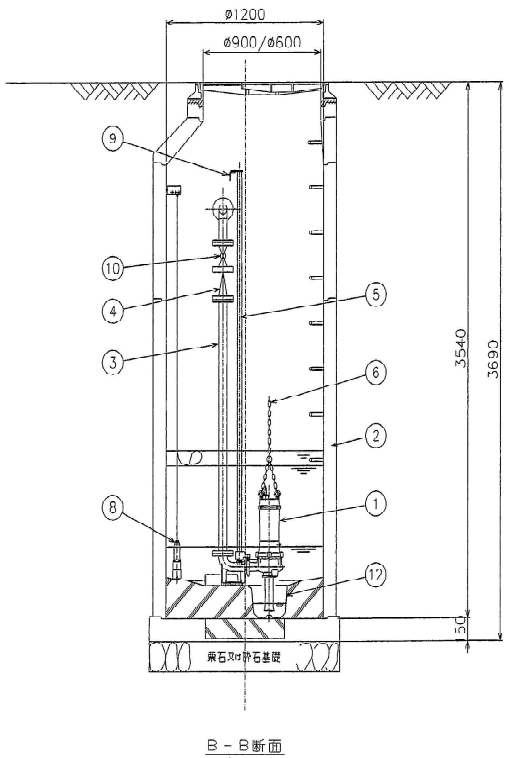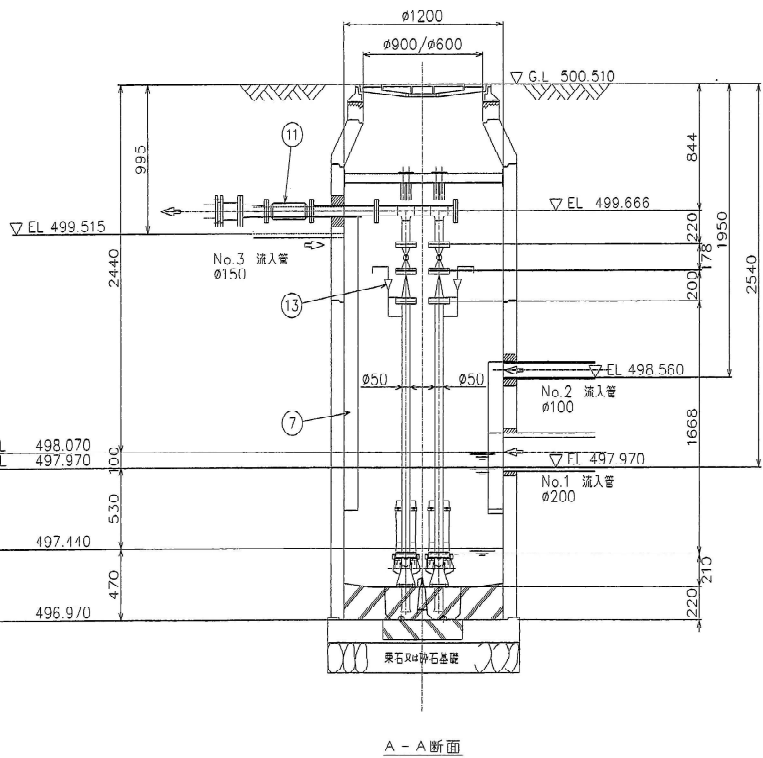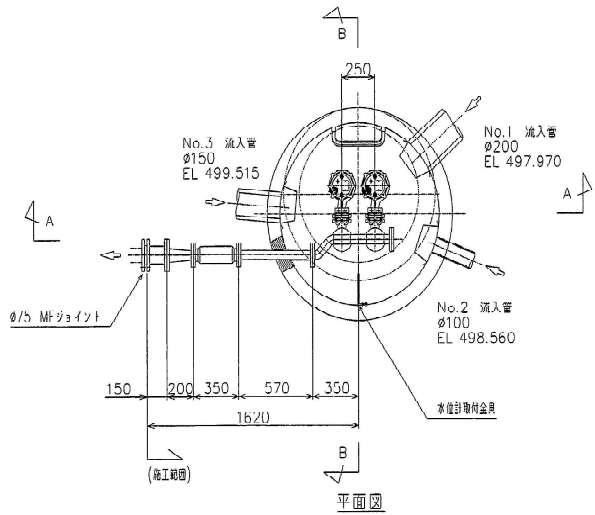


位置図



天王处理区

断面

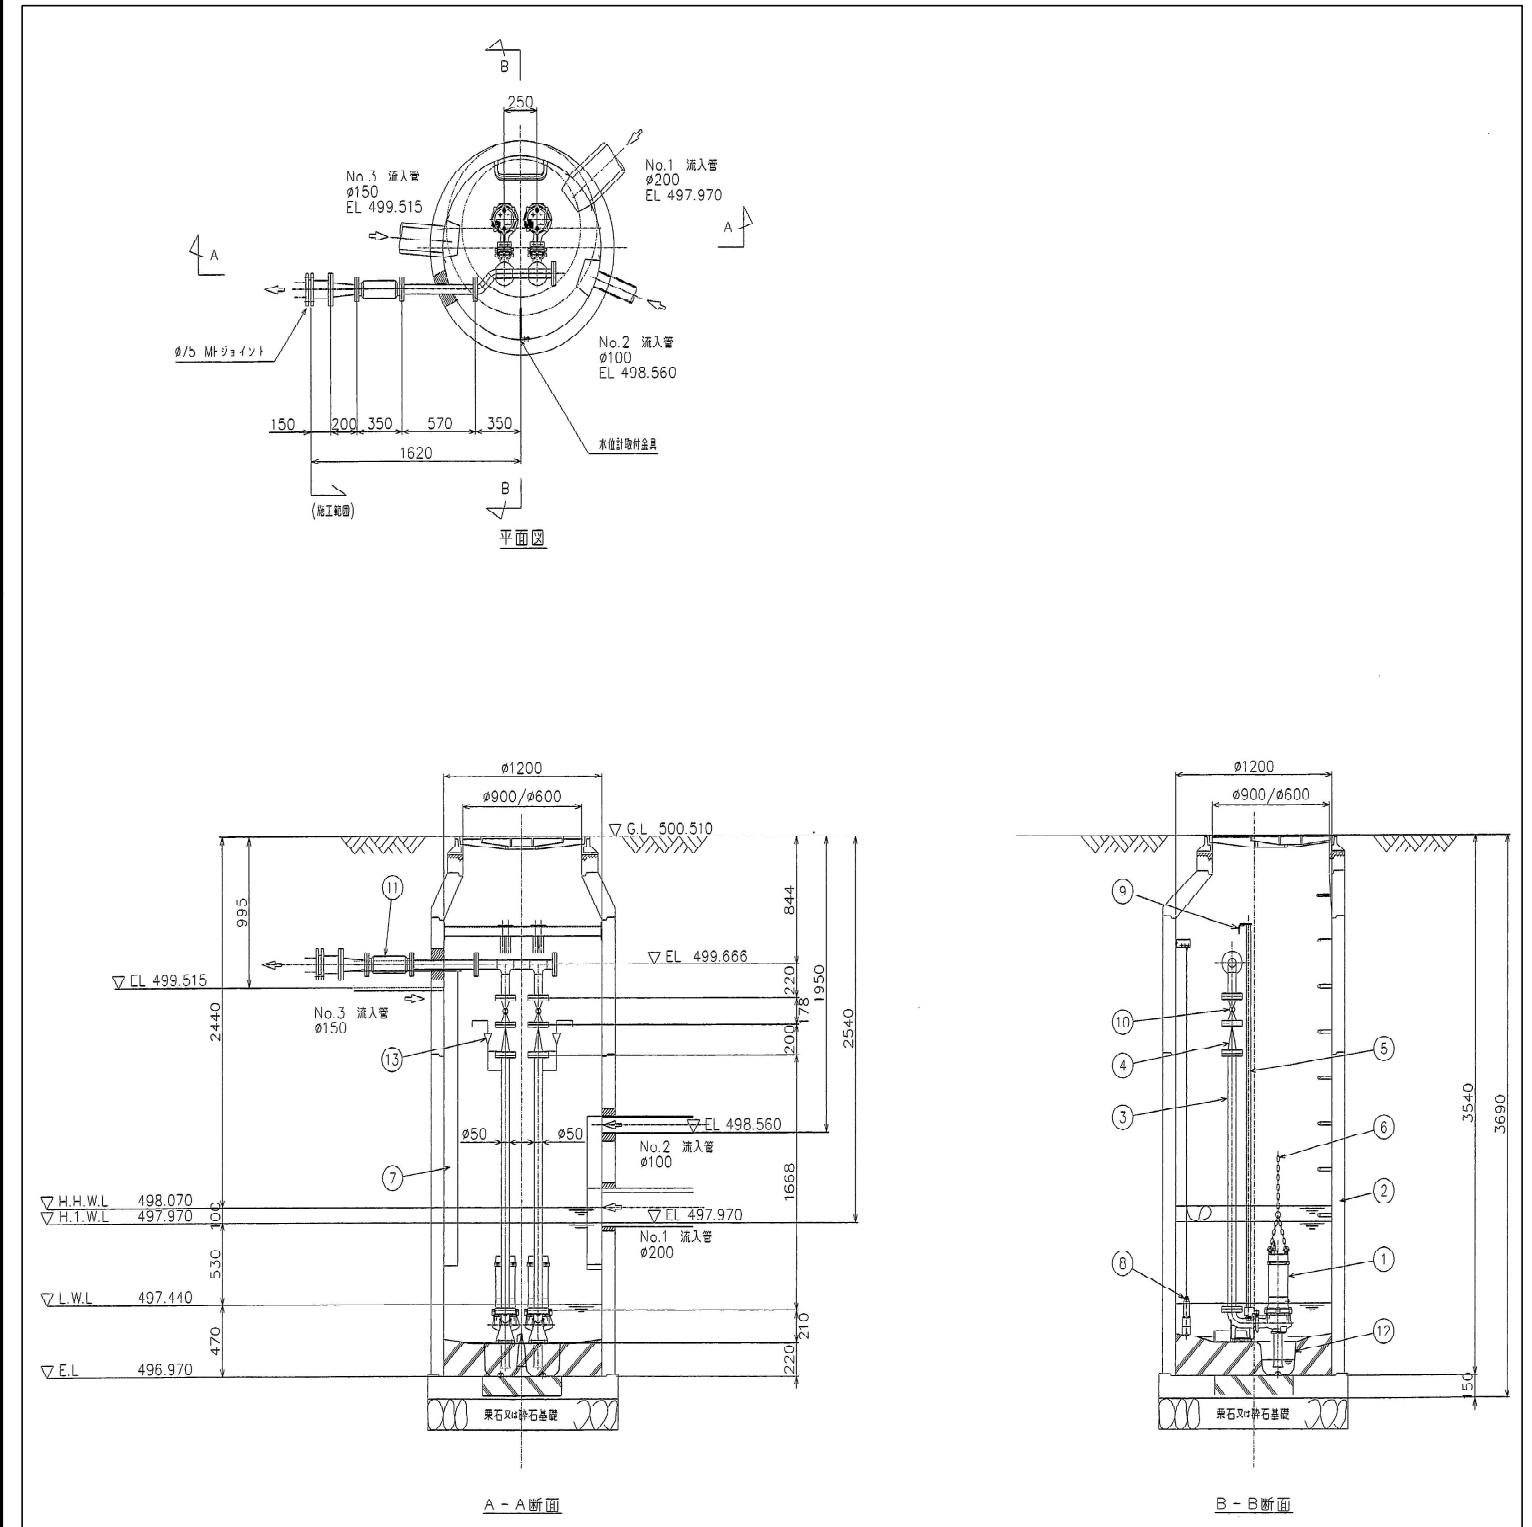

天王2マンホールポンプ No.2

ポンプ施設構造および機能調書


分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名

天王処理区




ポンプ施設概要						
ポンプ名称	天王3マンホールポンプ No.1		ポ ン プ	ポンプメーカー	(株)クボタ	
設置場所	天王			ポンプ型式	KS-VL52AA	
完工年月日	2008年7月			ポンプ製造番号	1E8600201	
流入管径	100・200	mm		口 径	50	mm
流出管径	75	mm		液質 ・ 液温		
マンホール構造	内径	900 mm		出 力	0.75kW ・ 4P	
運転方式	手動・自動並列交互			全揚程	4.4	m
制御盤	屋外装柱盤			吐出量	0.165	m3 /min
フライホイール				ポンプ回転数	約 1750	min-1
フランジ規格				電 圧・周波数	200V ・ 60HZ	
経過年数	15			定 格 電 流	4A	
				起 動 方 式	直入起動	
取得金額			標準耐用年数		15	

断 面

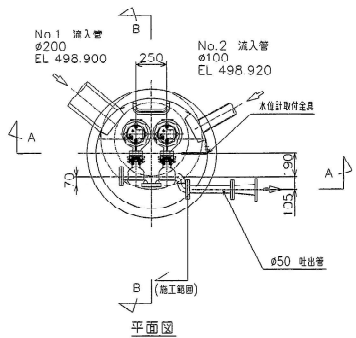

天王 3

位置図

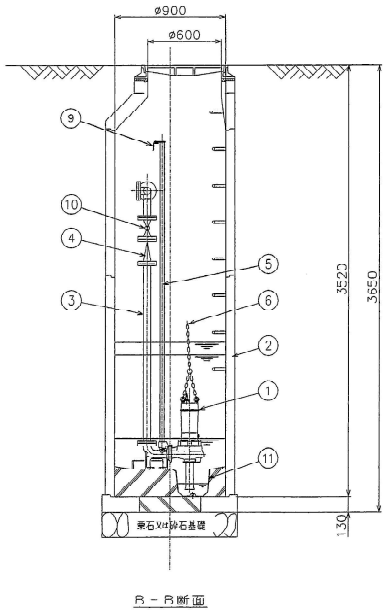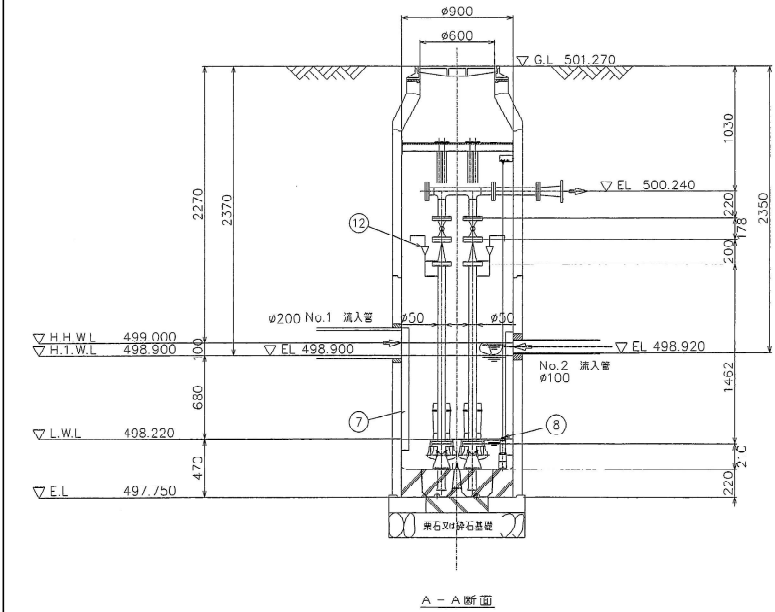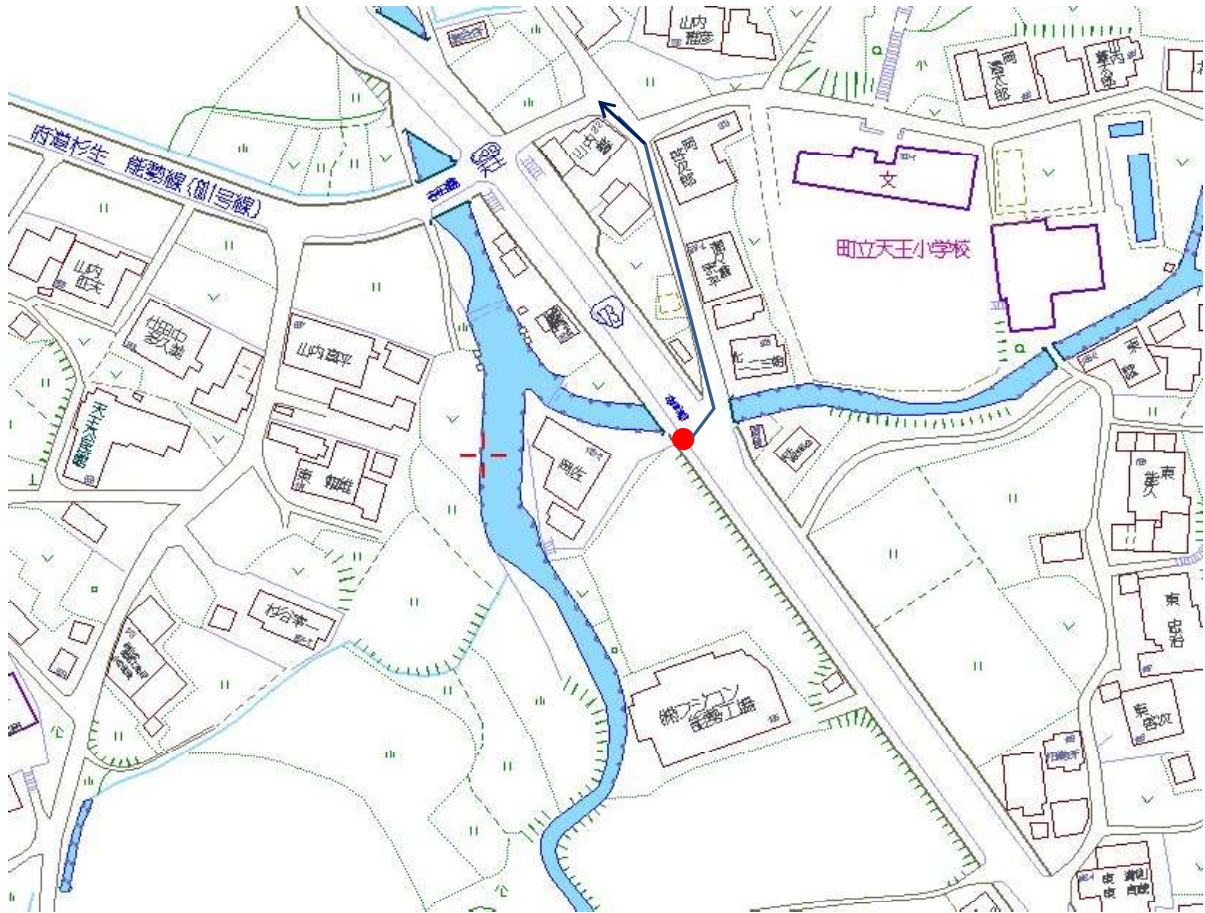

ポンプ施設構造および機能調書


分流汚水・分流雨水・合流

排水区域又は処理区名



天王処理区

ポンプ施設概要				
ポンプ名称	天王3マンホールポンプ No.2	ポン プ	ポンプメーカー	株式会社
設置場所	天王		ポンプ型式	KS-VL52AA
完工年月日	2008年7月		ポンプ製造番号	1E18600202
流入管径	100・200 mm		口 径	50 mm
流出管径	75 mm		液質・液温	
マンホール構造	内径 900 mm		出 力	0.75kW・4P
運転方式	手動・自動並列交互		全揚程	4.4 m
制御盤	屋外装柱盤		吐出量	0.165 m ³ /min
フライホイール			ポンプ回転数	約 1750 min ⁻¹
フランジ規格			電 圧・周波数	200V・60HZ
経過年数	15		定 格 電 流	4A
			起 動 方 式	直入起動
取得金額			標準耐用年数	15

断 面



天王 3

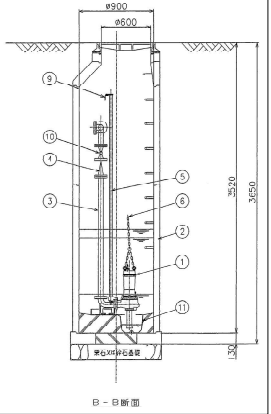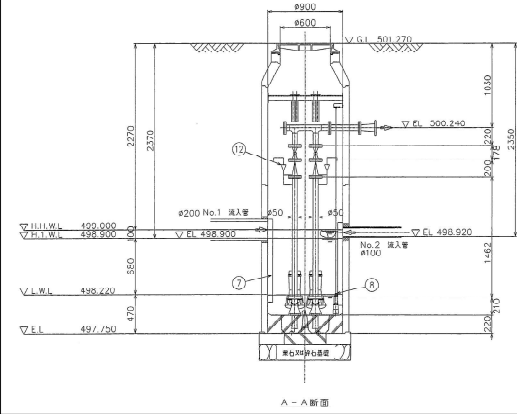

位置図

